

Наименование объекта контора городского кладбища МУПРУ «Тихая обитель»

Местонахождение Гатчина, ул. Солодихина, 43а


АКТ № 163
разграничения балансовой принадлежности
и эксплуатационной ответственности сторон
« 12 » мая 2009 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Филиал ОАО «ЛОЭСК» «Гатчинские городские электрические сети»,
в лице главного инженера Иванова А.С.,
с одной стороны и абонент МУПРУ «Тихая обитель»

в лице директора Петрова А.Н.

составили настоящий акт по определению границы балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.

1. Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон определяются указанной ниже однолинейной схемой:

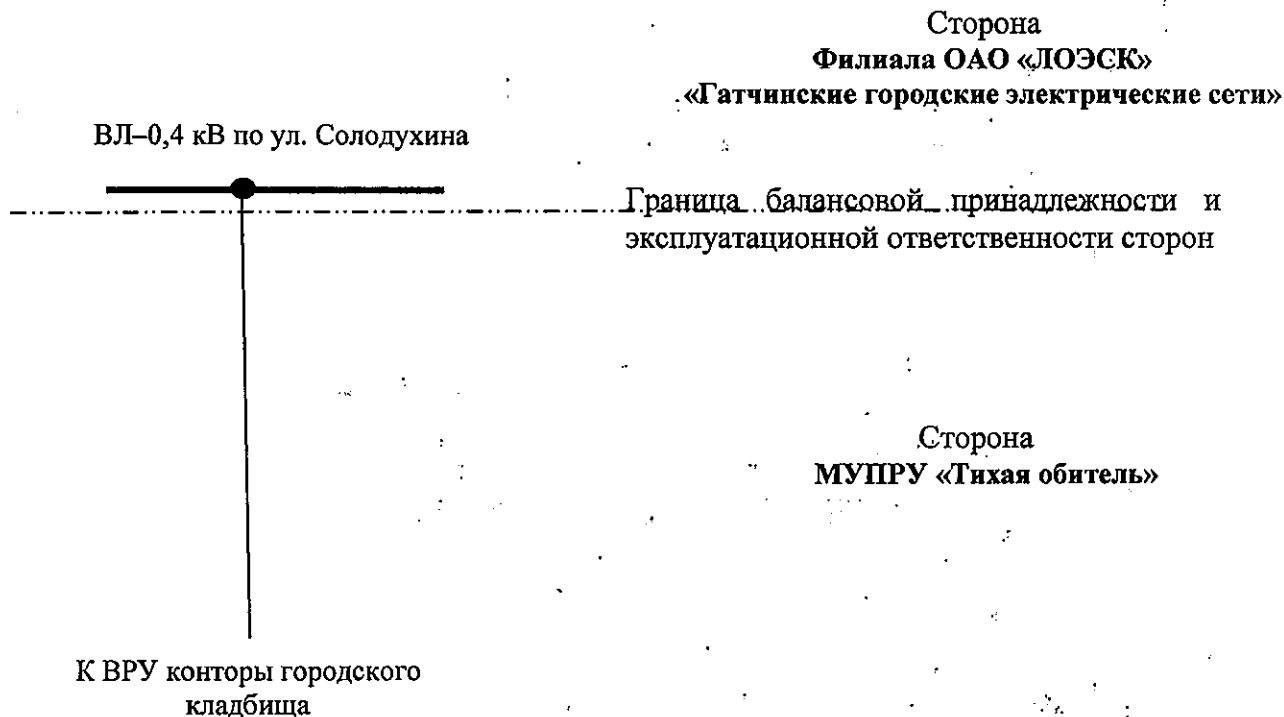

- а) на балансе Филиала ОАО «ЛОЭСК» «Гатчинские городские электрические сети» находится ВЛ-0,4 кВ по улице Солодухина
- б) на балансе МУПРУ «Тихая обитель» находится: ответвление от ВЛ-0,4 кВ по ул. Солодухина до ВРУ, ВРУ, наружные, внутренние электрические сети конторы городского кладбища
- в) граница балансовой принадлежности электроустановок установлена на опоре ВЛ-0,4 кВ по ул. Солодухина, на контактных соединениях ответвления в сторону конторы городского кладбища
- г) граница эксплуатационной ответственности установлена на границе балансовой принадлежности

2. Филиал ОАО «ЛОЭСК» «Гатчинские городские электрические сети» и МУПРУ «Тихая обитель» обязуются эксплуатировать находящееся в их ведении оборудование в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001), Правилами охраны электрических сетей, Правилами эксплуатации электроустановок потребителей, руководящими указаниями Ростехнадзора.

3. Филиал ОАО «ЛОЭСК» «Гатчинские городские электрические сети» и МУПРУ «Тихая обитель» обязаны обеспечить сохранность находящихся на их территории электрических установок, не допускать на трассах кабелей возведения построек и складирования материалов и не производить на них земляных работ без предварительного разрешения организации, которой принадлежат эти кабели.

4. В случае внезапного исчезновения напряжения на оборудовании МУПРУ «Тихая обитель» последний обязан считать свое оборудование под напряжением, так как напряжение может быть подано без предупреждения.

5. За отказы и аварии на оборудовании, находящемся на балансе МУПРУ «Тихая обитель», а также за повреждения оборудования Филиала ОАО «ЛОЭСК» «Гатчинские городские электрические сети», вызванное неправильным действием персонала МУПРУ «Тихая обитель», ответственность несет МУПРУ «Тихая обитель» и учитывает эти случаи.

6. В аварийных случаях отключение объекта МУПРУ «Тихая обитель» производится без предупреждения.

7. Для ведения оперативных переговоров МУПРУ «Тихая обитель» ежегодно составляет списки оперативных лиц с указанием фамилии, имени, отчества, должности, квалификационной группы по ТБ, места нахождения и номеров телефонов.

Списки подписываются руководителем предприятия и передаются Филиалу ОАО «ЛОЭСК» «Гатчинские городские электрические сети». Телефоны оперативной службы Филиала ОАО «ЛОЭСК» «Гатчинские городские электрические сети» 22-266

8. Ответственным за обслуживание электроустановки конторы городского кладбища является Моисеенко И.И. тел. 762-32

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, из которых 1 экземпляр находится у МУПРУ «Тихая обитель», 1 экземпляр – в Филиале ОАО «ЛОЭСК» «Гатчинские городские электрические сети».

Акт подписали:
Филиал ОАО «ЛОЭСК»
«Гатчинские городские электрические сети»
М.П.



= А.С. Иванов =

МУПРУ «Тихая обитель»
М.П.



= А.Н. Петров =