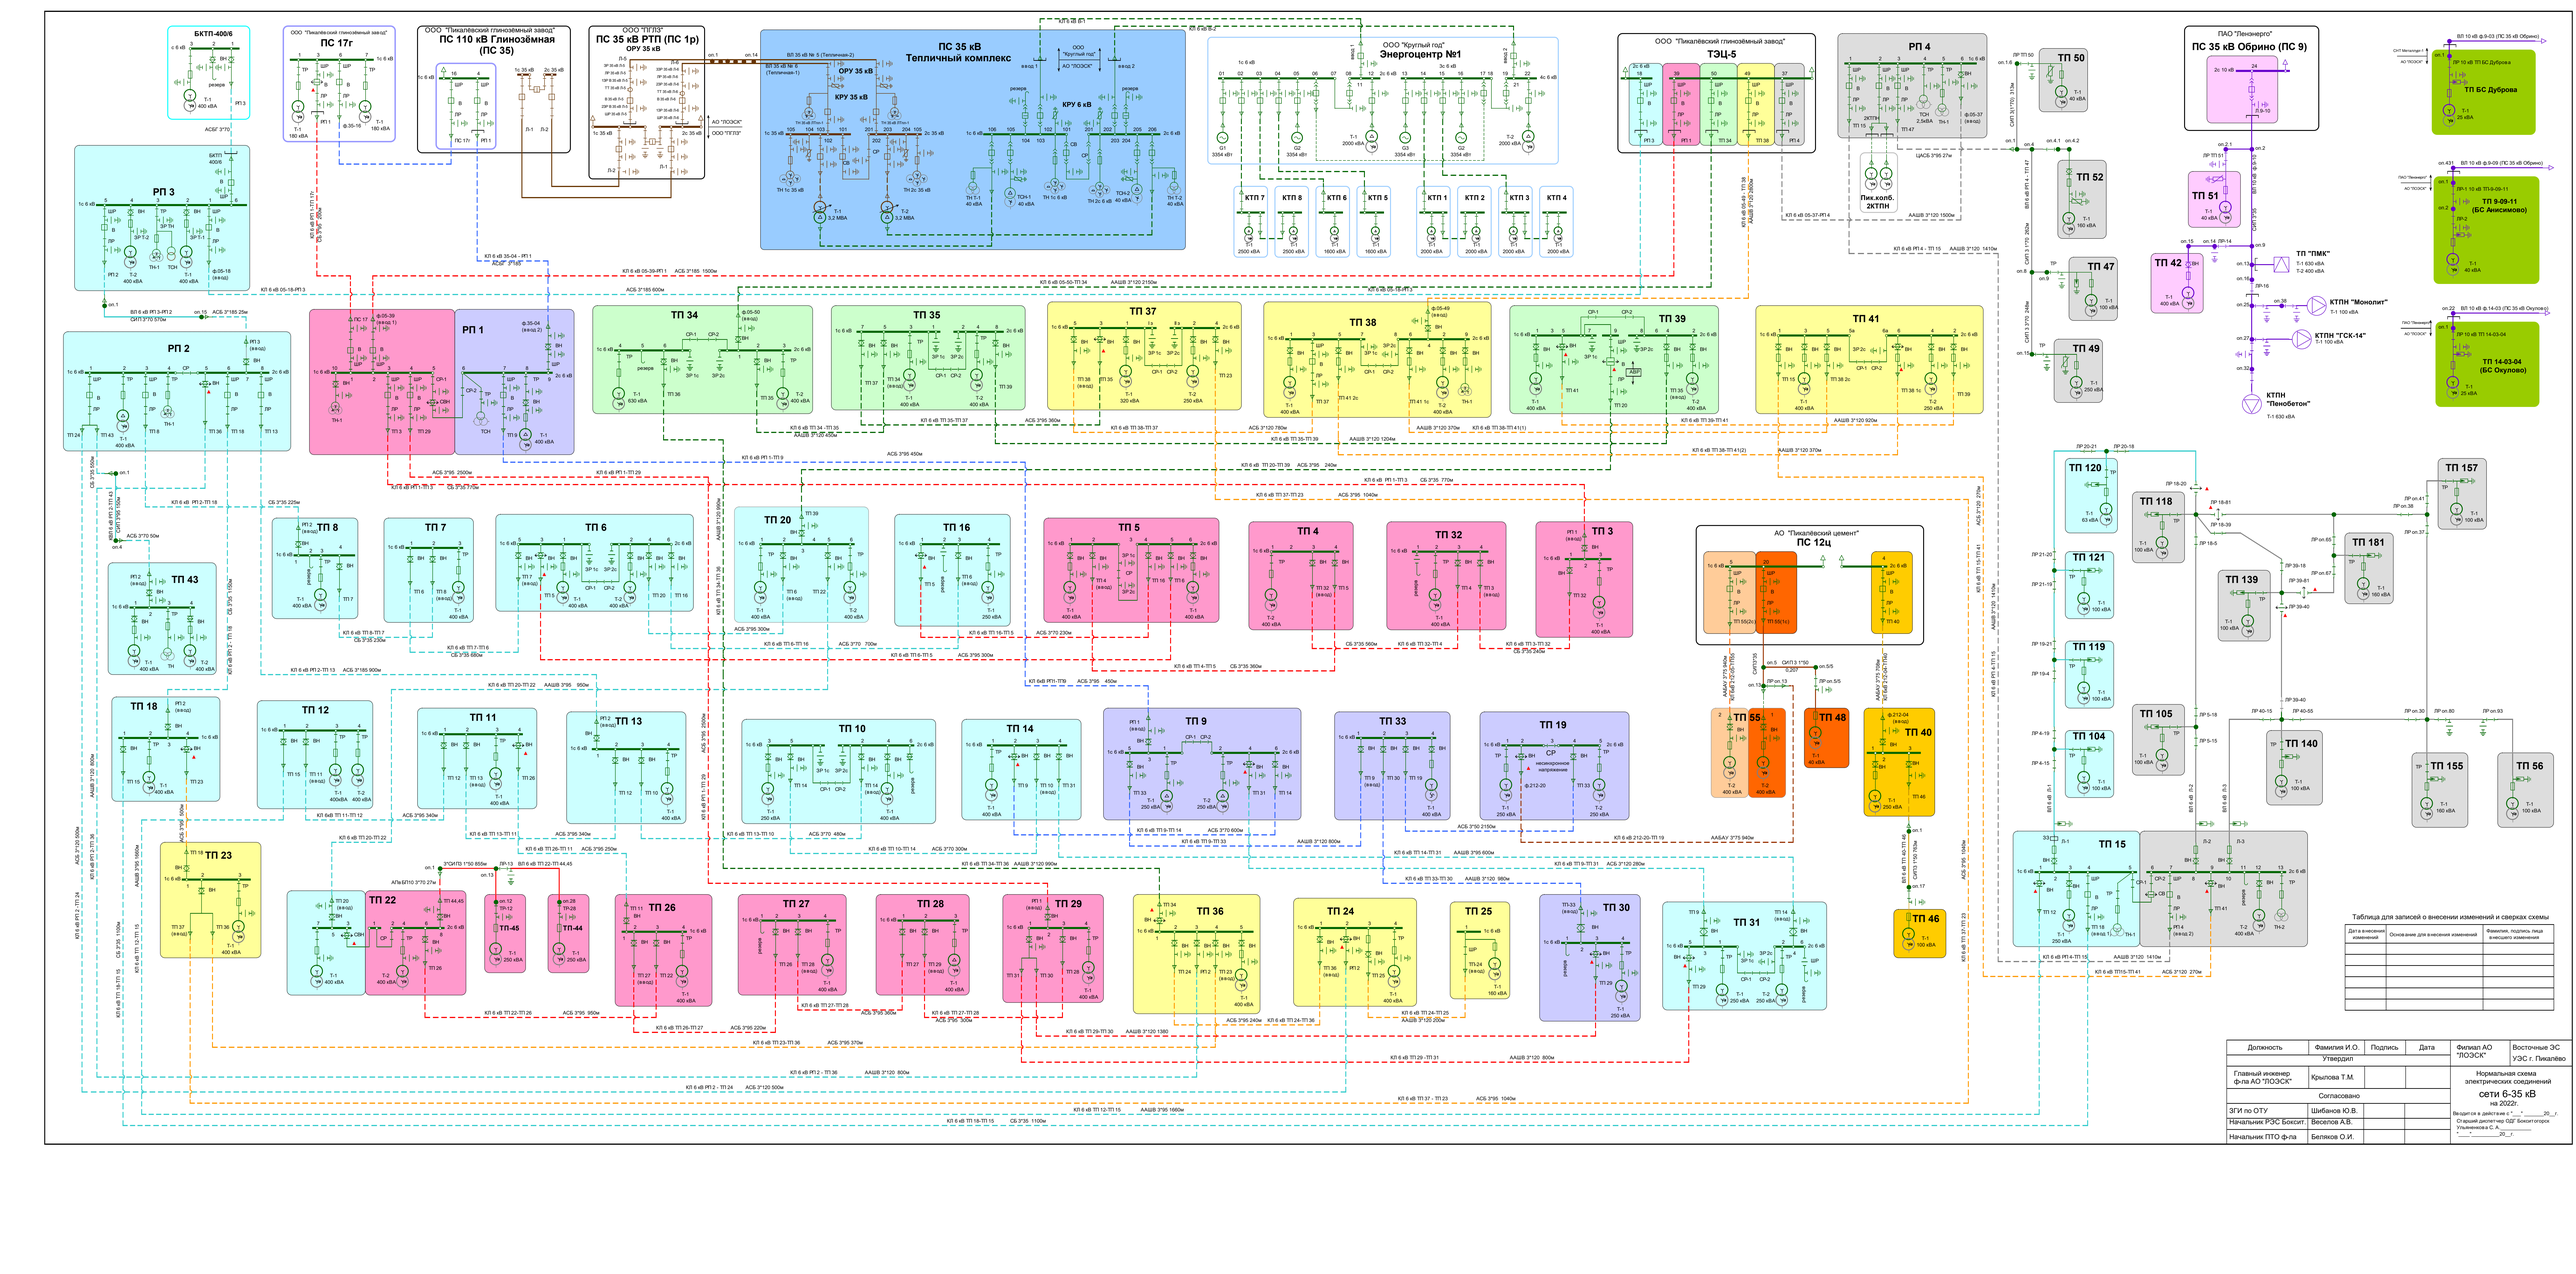
БКТП-400/6
ООО "Пикалевский глиноземный завод"
ПС 17г
ООО "Пикалевский глиноземный завод"
ПС 110 кВ Глинозёмная (ПС 35)
ООО "ПГПУ"
ПС 35 кВ РТП (ПС 1р)
ОРУ 35 кВ
ПС 35 кВ
Тепличный комплекс
ООО "Круглый год"
Энергоцентр №1
ООО "Пикалёвский глинозёмный завод"
ТЭЦ-5
РП 4
ПАО "Пикалевское"
ПС 35 кВ Обрино (ПС 9)
РП 3
РП 2
РП 1
ТП 34
ТП 35
ТП 37
ТП 38
ТП 39
ТП 41
ТП 50
ТП 52
ТП 47
ТП 49
ТП 51
ТП 42
ТП "ПМК"
КТПН "Монолит"
КТПН "ГСК-14"
КТПН "Пенобетон"
ТП 14-03-04 (БС Окуново)
ТП 9-09-11 (БС Анисимово)
ТП БС Дуброва
ТП 43
ТП 8
ТП 7
ТП 6
ТП 20
ТП 16
ТП 5
ТП 4
ТП 32
ТП 3
АО "Пикалёвский цемент"
ПС 12Ц
ТП 120
ТП 118
ТП 157
ТП 121
ТП 139
ТП 181
ТП 119
ТП 105
ТП 104
ТП 140
ТП 155
ТП 56
ТП 18
ТП 12
ТП 11
ТП 13
ТП 10
ТП 14
ТП 9
ТП 33
ТП 19
ТП 48
ТП 40
ТП 15
ТП 23
ТП 22
ТП 45
ТП 44
ТП 26
ТП 27
ТП 28
ТП 29
ТП 36
ТП 24
ТП 25
ТП 30
ТП 31
ТП 46
Таблица для записей о внесении изменений и сверках схемы
Дата внесения изменений
Основание для внесения изменений
Фамилия, подпись лица внесшего изменения
Должность
Фамилия И.О.
Подпись
Дата
Утвердил
Главный инженер ф-ла АО "ПОЭСК"
Крылова Т.М.
Согласовано
ЗГИ по ОТУ
Шибанов Ю.В.
Начальник РЭС Боксит.
Веселов А.В.
Начальник ПТО ф-ла
Беляков О.И.
Филиал АО "ПОЭСК"
Восточные ЭС
УЭС г. Пикалёво
Нормальная схема электрических соединений
сети 6-35 кВ
на 2022г.
Введется в действие с "___" _____ 20__ г.
Старший диспетчер ОДГ Бокситогорск Ульяновская С. А.
"___" _____ 20__ г.